Ausführung Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)

Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld FGB DIN 14 663

Schließung örtliche Feuerwehr

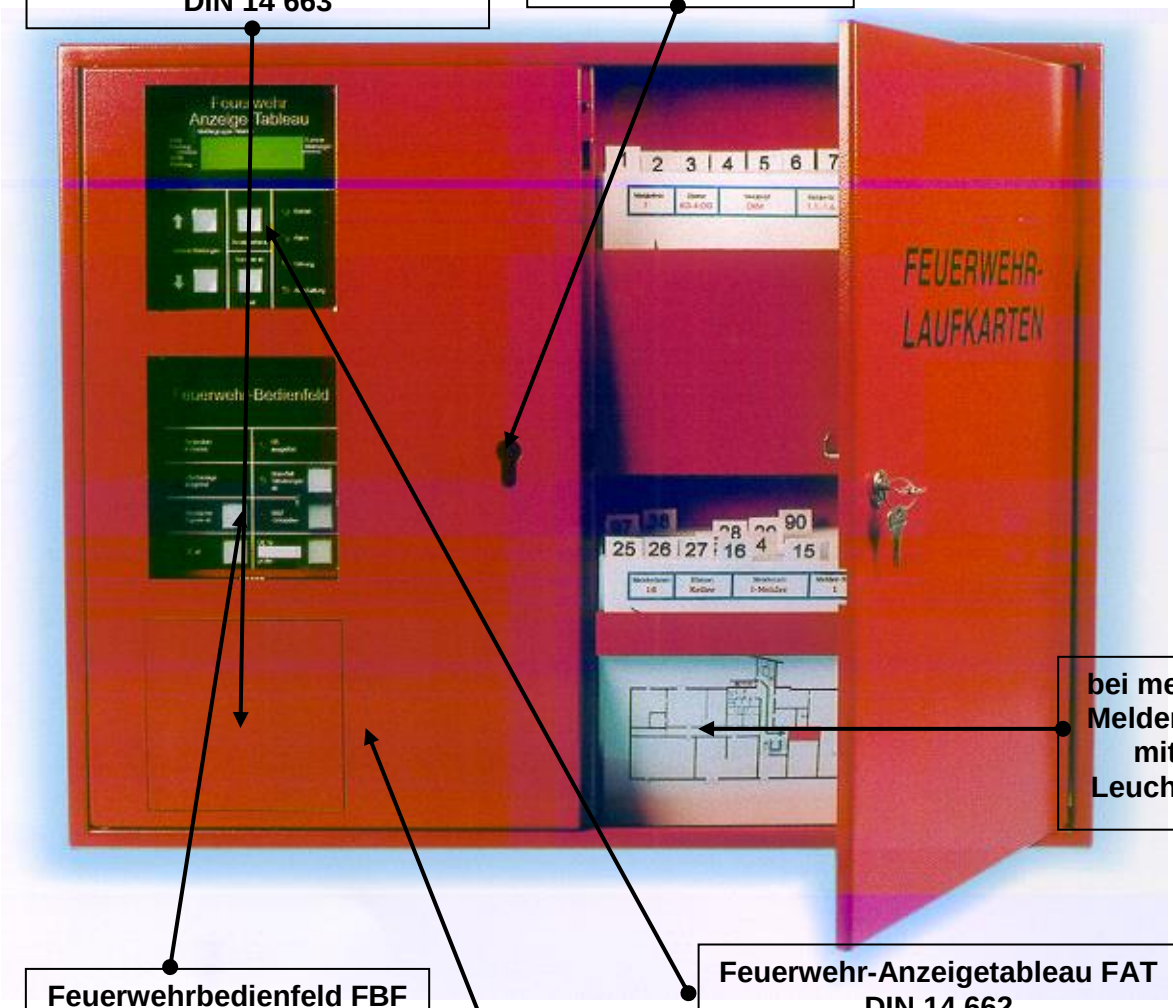

bei mehr als 50 Meldergruppen mit roter Leuchtanzeige

Feuerwehrbedienfeld FBF DIN 14 661

Feuerwehr-Anzeigetableau FAT DIN 14 662

Druckknopfmelder zur Auslösung Hausalarm (Melderfarbe blau mit Aufschrift „Hausalarm“) oder Feuerwehr-Sprechstelle

nach Absprache Brandschutzdienststelle

Bodenplattenheber / Feuerwehrleiter an der Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ)