


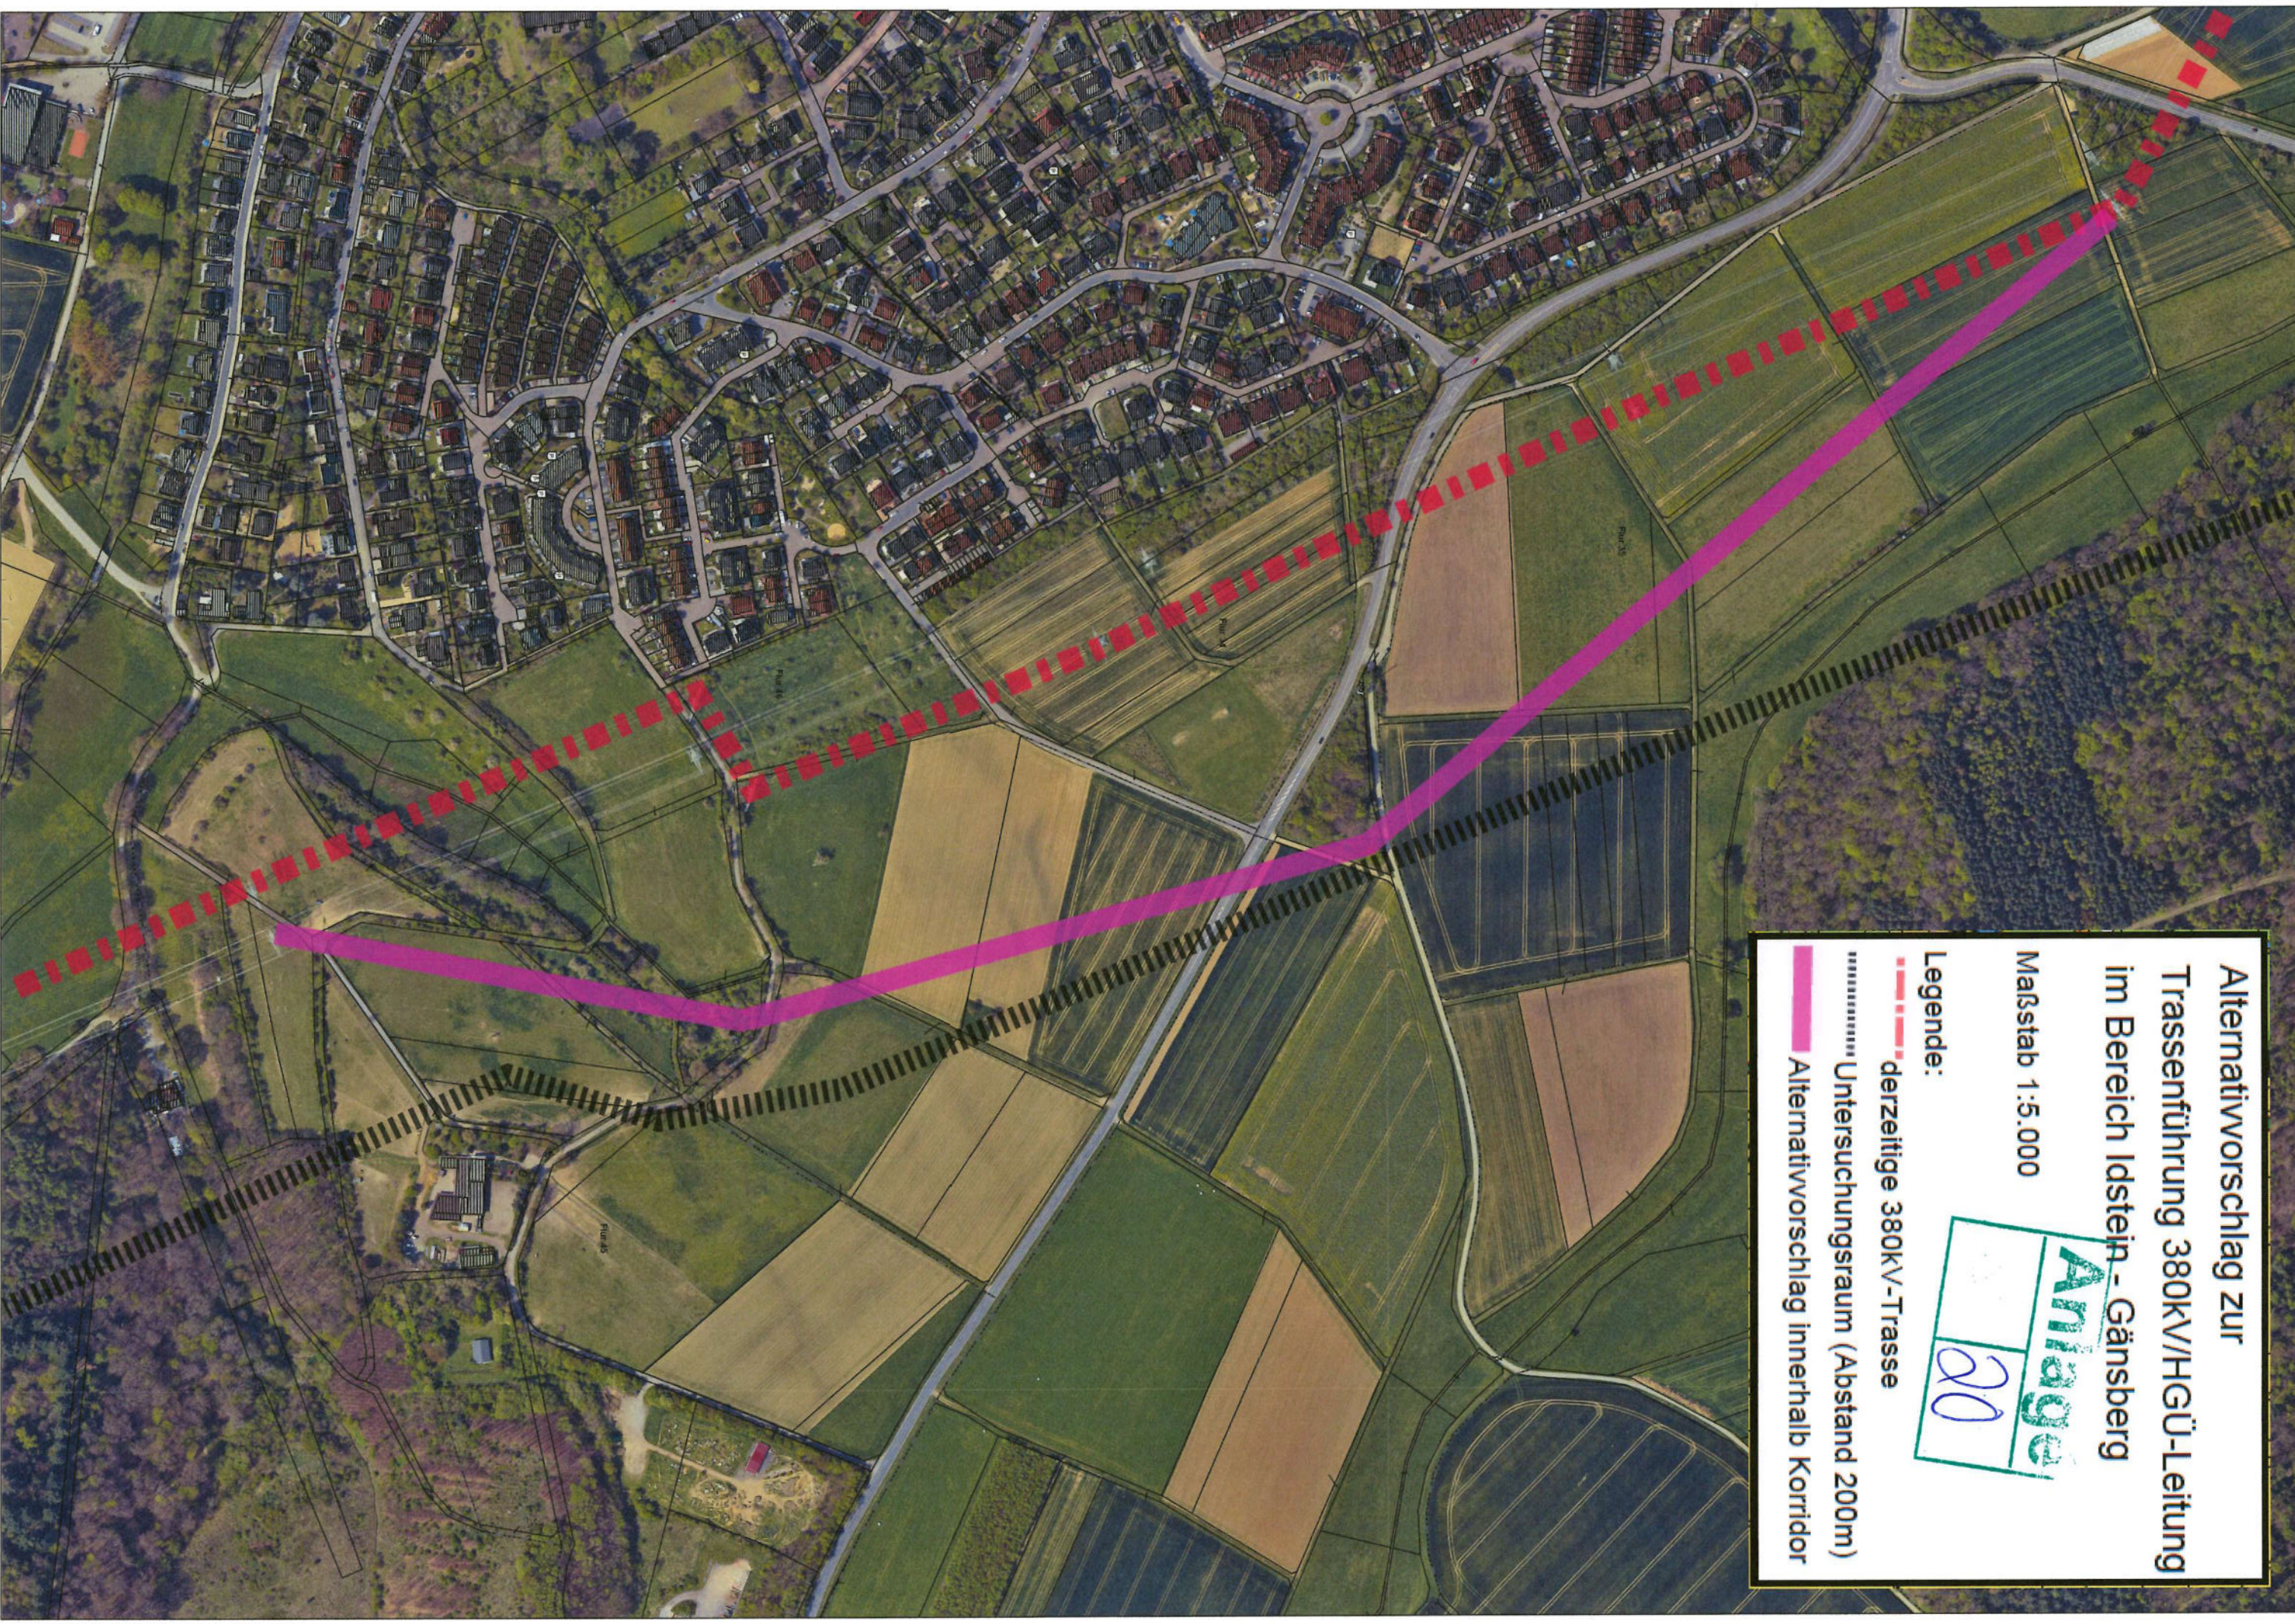

Alternativvorschlag zur
Trassenführung 380kV/HGÜ-Leitung
im Bereich Idstein - Gänsberg

Maßstab 1:5.000

Arimage
20

Legende:

- derzeitige 380kV-Trasse
- Untersuchungsraum (Abstand 200m)
- Alternativvorschlag innerhalb Korridor